

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Приморскому краю,

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Владивосток, ул. Суханова, 3 e-mail: gu@mchs25.ru , тел/факс. 8 (4232) 43-28-27

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по городскому округу Спасск-Дальний и Спасскому муниципальному району,

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 50 тел. (42352)2-45-33 E-mail: ond_spassk_dalny@mchs25.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 9/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Краевому государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению

«Спасский политехнический колледж»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Спасск-Дальний и Спасскому муниципальному району

(наименование органа ГПН)

по пожарному надзору № 9 от « 27 » января 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 часов 00 мин 01.02.2021 г. по 13 часов 00 минут 01.02.2021 г., с 09 часов 00 мин 03.02.2021 г. по 11 часов 00 минут 03.02.2021 г. проведена внеплановая проверка государственным инспектором по городскому округу Спасск-Дальний и Спасскому муниципальному району по пожарному надзору Лобода Никитой Константиновичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору

Краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Спасский политехнический колледж» по адресу: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 118

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

директором КГБ ПОУ «Спасский политехнический колледж»

Ядовой Татьяной Викторовной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр едп иса ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	в зданиях КГБ ПОУ «Спасский политехнический колледж» по адресу: Приморский край г. Спасск-Дальний ул. Красногвардейская, 118 не исполнены, указанные обслуживающей организацией в акте испытаний установок, рекомендации по приведению установок автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в соответствии с требованиями нормативных документов и специальных технических условий	п. 54 ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 54, 83, 84 ч.1 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	до 15.01.2022 г.	
2.	в зданиях КГБ ПОУ «Спасский политехнический колледж» по адресу: Приморский край г. Спасск-Дальний ул. Красногвардейская, 118 эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	п. 35 ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479	до 15.01.2022 г.	

3.	в зданиях КГБ ПОУ «Спасский политехнический колледж» по адресу: Приморский край г. Спасск-Дальний ул. Красногвардейская, 118 на путях эвакуации не в полном объеме размещены знаки пожарной безопасности и эвакуационные знаки, выполняемые с применением фотолюминесцентных материалов или имеющие внутреннее или внешнее освещение от автономного или аварийного источника питания	п. 23, 36 ППР в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479); п. 6.1.4, ГОСТ Р 12.4.026-2015	до 15.01.2022 г.	
4.	в здании общежития КГБ ПОУ «Спасский политехнический колледж» по адресу: Приморский край г. Спасск-Дальний ул. Красногвардейская, 118 не в полном объеме установлено эвакуационное освещение путей эвакуации	п. 23, 37 ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479; п.4, ч. 1, ст. 84 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.12 СП 1 13130.2020; СП 52.13330.2016	до 15.01.2022 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;


лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по городскому округу Спасск-Дальний и
Спасскому муниципальному району по пожарному надзору Лобода Н.К.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

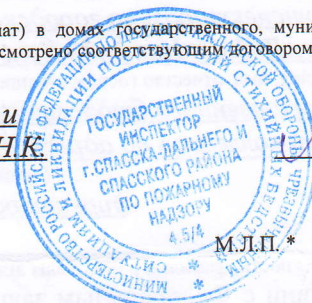

(подпись)

" 03 " февраля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

✓

(подпись)

директор КГБ ПОУ «Спасский политехнический колледж»
Ядова Татьяна Викторовна

(должность, фамилия, инициалы)

" 03 " февраля 2021 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору